



ANNEX T. – Característiques del sistema de bombeig


1. Determinació de les característiques de les bombes

Les característiques de les bombes variaran en funció de dos paràmetres principals:

- Cabal de bombeig
 - o Varia en funció del nombre d'aparells sanitaris (lavabos, dutxes, rentadores...) de l'habitatge.
- Altura de bombeig
 - o Varia en funció de la posició del punt més baix del col·lector de la parcel·la en relació al col·lector de carrer.

2. Elements de la instal·lació

Haurà de constar d'un dipòsit amb arqueta de bombeig (1), bomba d'aigües fecals amb triturador (2) i instal·lació elèctrica amb proteccions i control (3).

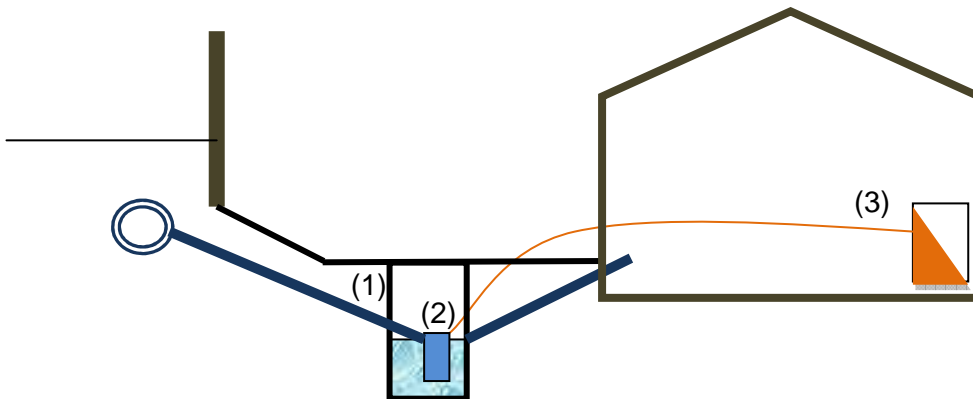

2.1. Característiques tècniques per a una bomba d'un habitatge típic

- Cabdal de disseny (segons CTE DB-HS4): 2,93 l/s
- Altura elevació: variable segons necessitats
- Tipologia bomba: aigües brutes fecals submergible (recomanable amb triturador)